

Technische Daten / Gebrauchsanweisung

LED-04B-ANA-V2

Artikel-Nr. 80028310

Analog-LED-Dimmer



Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise zur Dokumentation

- 1.1. Aufbewahrung der Unterlagen
- 1.2. Verwendete Symbole

2. Sicherheitshinweise

- 2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung
- 2.2. Vorhersehbare Fehlanwendung
- 2.3. Sichere Handhabung
- 2.4. Qualifikation des Personals
- 2.5. Veränderungen am Produkt
- 2.6. Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör
- 2.7. Haftungshinweise

3. Gewährleistung

4. Konformitätserklärung

5. Serviceanschrift

6. Wartung / Pflege / Entsorgung

7. Lagerung

8. Montage

9. Produktbeschreibung

10. Technische Daten

- 10.1. Anschlussbelegung

11. Schaltplan

1. Hinweise zur Dokumentation

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal, das mit der Montage, Installation und der Bedienung des ISYGLT-Systems vertraut ist. Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme unbedingt durch und bewahren Sie diese für die weitere Verwendung zugänglich auf.

SEEBACHER kann für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, keine Haftung übernehmen.

1.1. Aufbewahrung der Unterlagen

Diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind Teil des Produktes. Sie müssen dem Gerätebetreiber ausgehändigt werden. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im Bedarfsfall zur Verfügung stehen.

1.2. Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der Anleitung:



Handlungsanweisung

Die Hand zeigt an, dass Sie eine Handlung durchführen sollen.



Gefahr!

Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



Achtung!


Allgemeine Hinweise, nützliche Informationen und Besonderheiten

2. Sicherheitshinweise



Beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei Installation und Inbetriebnahme des Gerätes:

Die Montage und Installation des ISYGLT-Moduls darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Andere Tätigkeiten in Verbindung mit dem ISYGLT-Modul, wie Montage und Installation von Systemkomponenten mit geprüften Standard-Steckanschlüssen, sowie die Bedienung und Konfigurierung des ISYGLT-Moduls dürfen nur durch eingewiesenes Personal erfolgen. Beachten Sie die zur Elektroinstallation gültigen Vorschriften des Landes, in dem das Gerät installiert und betrieben wird, sowie dessen nationale Vorschriften zur Unfallverhütung. Beachten Sie außerdem betriebsinterne Vorschriften (Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften).

 Vor dem Arbeiten am ISYGLT-Modul-System ist dieses spannungsfrei zu schalten und gegen das Wiedereinschalten zu sichern. Nach Abschluss der Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten ist eine elektrische Prüfung durchzuführen! Es sind alle Schutzleiteranschlüsse und die Spannungen an allen Anschlusssteckern, sowie an jedem einzelnen Modulsteckplatz zu prüfen.

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Modul eignet sich ausschließlich zur Regelung (Steuerung) in Verbindung mit ISYGLT-Systemkomponenten. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden. Insbesondere gilt dies für den zulässigen Umgebungstemperaturbereich und die zulässige IP-Schutzart. Bei Anwendung mit einer höheren geforderten IP-Schutzart ist das ISYGLT-Modul in ein Gehäuse bzw. einen Schrank mit einer höheren IP-Schutzart einzubauen.

2.2. Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Modul darf insbesondere in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- explosionsgefährdete Umgebung

Bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen kann Funkenbildung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen führen.

2.3. Sichere Handhabung

Dieses Modul entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Jedes Gerät wird vor Auslieferung auf Funktion und Sicherheit geprüft.

Dieses Modul nur in einwandfreiem Zustand betreiben unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung, den gültigen Vorschriften und Richtlinien des Landes, in dem das Gerät installiert und betrieben wird, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften.

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf

- nur in Verbindung mit einem geeigneten Kleinspannungsnetzteil betrieben werden.
- nur entsprechend der Schutzklasse III (drei) angeschlossen werden.
- nur auf einer geeigneten Unterlage (REG-Montage auf Hutschiene, Schaltschrank) fest montiert betrieben werden.
- nur auf normal bzw. nicht entflammaren Flächen betrieben werden.
- nur in trockenen, also nicht in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen oder im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden. Extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigen die Funktion des Produkts.

Beachten Sie außer diesen Sicherheitshinweisen unbedingt auch die bei den einzelnen Tätigkeiten aufgeführten, speziellen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.4. Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Außerbetriebnahme und Entsorgung dürfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgeführt werden. Andere Tätigkeiten in Verbindung mit dem ISYGLT-Modul, wie Montage und Installation von Systemkomponenten mit geprüften Standard-Steckanschlüssen, sowie die Bedienung und Konfigurierung des ISYGLT-Moduls dürfen nur durch eingewiesenes Personal erfolgen.

2.5. Veränderungen am Produkt

Eigenmächtige Veränderungen am ISYGLT-Modul, die nicht in dieser oder den mitgeltenden Anleitungen beschrieben sind, können zu Fehlfunktionen führen und sind aus Sicherheitsgründen verboten.

2.6. Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör

Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehörteile kann das Modul beschädigt werden. Nur Originalersatzteile und -zubehör des Herstellers verwenden.

2.7. Haftungshinweise

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachten der technischen Vorschriften, Anleitungen und Empfehlungen entstehen, übernimmt SEEBACHER keinerlei Haftung oder Gewährleistung. SEEBACHER haftet nicht für Kosten oder Schäden, die dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses Geräts, vor allem bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts, Missbrauch oder Störungen des Anschlusses, Störungen des Geräts oder der angeschlossenen Geräte entstehen.

Für Druckfehler übernimmt SEEBACHER keine Haftung.

3. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese beschränken sich auf den bestimmungsgemäßen Einsatz des Moduls und beziehen sich auf die Reparatur oder den Austausch des ISYGLT-Moduls. Bitte senden Sie das Gerät mit einer beigefügten Fehlerbeschreibung an unsere unten angegebene Firmenadresse.

4. Konformitätserklärung

Die gültige Konformitätserklärung zum Modul können Sie unter Angabe von Type und Artikelnummer kostenlos wie folgt von uns anfordern:

Per Telefon: +49 8021 50434-0

Per Mail: info@seebacher.de

5. Serviceanschrift

Seebacher GmbH
Brunnenweg 33
83666 Waakirchen
GERMANY

Tel.: +49 8021 50434-0

www.seebacher.de
info@seebacher.de

6. Wartung / Pflege / Entsorgung

Das Produkt ist wartungsfrei. Es genügt von Zeit zu Zeit evtl. anfallende Staubablagerungen abzusaugen. Dies darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.

Entsorgung (Europäische Union)

Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem Symbol



sind entsprechend der EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte zu entsorgen!

7. Lagerung

Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt, gelagert werden. Nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer Zustandprüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben werden.

8. Montage

(Nur durch zugelassene Elektrofachkraft!)

Montieren Sie das Produkt nur im spannungsfreien Zustand!

Abschalten der Spannungsversorgung, prüfen, ob Spannungsfreiheit besteht, gegen Wiedereinschalten sichern!

Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör (Netzteile und LEDs, die den elektrischen Anforderungen des Gerätes entsprechen; Kleinspannung oder SELV!)

Überprüfen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, und ist das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden. Verwenden Sie nur geeignete Leitungen und Befestigungsschrauben.

Montageort

- Das Produkt kann in beliebiger Lage in ein von der Elektrofachkraft zu bestimmendes Gehäuse (REG-Montage, Schaltschrank) eingebaut werden. Maximale Umgebungstemperatur beachten!
- LEDs reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen! Berücksichtigen Sie vor dem Einbau die am Betriebsort zu erwartende Temperatur.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien.

Montageschritte

(Vor Montage komplett lesen!)

- Montieren Sie das Gerät in ein geeignetes Gehäuse.
- Stellen Sie die elektrischen Verbindungen gemäß Schaltplan her.
- Konfigurieren Sie die DIP-Schalter gemäß Ihren Anforderungen.
- Sorgen Sie dafür, dass die LEDs richtig gepolt angeschlossen sind.
- Erst nach komplettem Anschluss und einem durch die Elektrofachkraft erfolgten Sichttest, darf die Anlage unter Spannung gesetzt werden. Ansonsten besteht Zerstörungsgefahr für die LEDs!

9. Produktbeschreibung

Der non-PWM LED-Dimmer wurde zur absolut flimmer- und flackerfreien Dimmung von konstantstromgesteuerten LEDs bzw. LED-Leuchten entwickelt. Er dimmt absolut ohne Pulsweitenmodulation und ist ein rein linearer Dimmer. Es ist möglich, die Leuchtdioden bei einer Dimmauflösung von 19 Bit (interne Auflösung) in der Helligkeit zwischen 0% und 100% perfekt zu steuern. Der LED-Dimmer kann durch Parametrierung pro Kanal von Geschwindigkeitsberechnung auf absolute Zeitberechnung gesetzt werden. Hiermit sind alle erdenklichen Steuerungsaufgaben einfach realisierbar.

Je nach Konfiguration und LED-Type kann dieser Dimmer LEDs mit einer Leistung von insgesamt bis zu 300W (4x 75W) Leistung steuern. Für LEDs mit höheren Strömen besteht die Möglichkeit der Kanalkopplung. Bei der Kopplung können die physikalischen Ausgänge als Haupt-Strom und als Präzisions-Strom definiert werden. Für den Ausgang mit der Präzisions-Strom-Definition empfehlen wir, einen kleineren Strom abzugleichen (z.B. 300mA). Damit kann der Dimmer gerade bei LEDs mit großen Strömen (z.B. 2500mA) noch sehr feinfühlig aus dem untersten Dimmbereich hochgedimmt werden.

Wir empfehlen diesen Dimmer für alle Bereiche und Anwendungen, in denen Wert auf perfektes Dimmen bis zum Minimum und - durch die Analogdimmung - auch Wert auf gesundes und kamerataugliches Dimmen der Beleuchtung gelegt wird.

Einsatzgebiete:

- Planetarium
- Theater
- Museum, Galerie, Ausstellung
- Klinik und Pflegeheim
- Büro und weitere Arbeitsplätze
- Schule und Bildungseinrichtung
- Hotel und Konferenzraum
- Einkaufszentrum und Geschäft

Der LED-Dimmer kann wahlweise mit den Protokollen ISYGLT, DMX512 8/16 Bit, DMX-RDM 8/16 Bit oder DALI betrieben werden.

Die Funktionen und Möglichkeiten des LED-04B-ANA-V2:

- Berechnung der Anstiegszeiten von 0,5 Sekunden bis 12 Stunden
- Selbständiges Fahren von momentanen IST-Werten zu vorgegebenen SOLL-Werten mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit (optional in vorgegebener Zeit)
- Protokolle: ISYGLT, DMX 8-Bit, DMX-16B(L-H), DMX-16Bit(H-L), DMX-RDM, DALI-II, DT6 und DT8
- 19 Bit Analogauflösung – das entspricht 524.288 Schritten von 0-100%
- Einheitliche Leistungsdefinitionen für alle Protokolle
- Abgleichfunktion zur Stromeinstellung, Minimalwert-Abgleich-Mode
- Kanal-Kopplungsfunktion mit optionaler Definition eines Präzisions-Kanales
- Funktion „sanftes Ausschalten“
- Strombegrenzungsfunktion für Inbetriebnahme (wenn z. B Leuchten für den Maler noch abgedeckt sind)
- Anpassung an verschiedene LED-Module
- Komplexe Notbetriebfunktion

Ein-/Ausgänge

- 4 Ausgänge, mit Konstantstrom von 250mA bis 1550mA je Kanal werkseitig einstellbar, Kanäle koppelbar
- 1 Notbetriebs-Eingang

Bauform

- Kunststoffgehäuse schwarz, schnappbar auf 35mm DIN-Schiene 6 TE

Funktionsanzeigen

	Bezeichnung	LED-Zustand	Bedeutung
●	Power	Aus	keine Betriebsspannung
		Ein	Betriebsspannung, kein Fehler
		Blinken	signalisiert einen Parameterfehler
●	BUS	Aus	Fehler BUS-Verdrahtung
		Ein	Fehler BUS-Kommunikation (Adresse nicht erkannt)
		Blinken	störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung
●	LED 1-4	Dimmen	signalisiert die Intensität des jeweiligen Ausgangs

Anschlüsse

- 2 Anschlüsse für DMX
- 1 Anschluss für externe Spannungsversorgung LED
- 1 Anschluss für Notbetriebs-Eingang
- 4 Anschlüsse Anoden (+) Power-LED
- 4 Anschlüsse Kathoden (-) Power-LED

Parametrierung mit ProgrammDesigner

Im ISYGLT ProgrammDesigner bestehen vielfältige Parametriermöglichkeiten:

- Kanal-Einzelbetrieb oder Kopplung
- Einstellung diverser Dimmkurven
- Minimal- und Maximalwerte

DIP-Schalter ISYGLT-BUS-Betrieb

Schalter	Funktion	Beschreibung
DIP 1	Protokoll 1	OFF
DIP 2	Protokoll 2	OFF
DIP 3	Reserve	Leistungsbegrenzung für Inbetriebnahme
DIP 4	Reserve	Option Minwert-Abgleich
DIP 5	Reserve	OFF
DIP 6	Adressbit 7	Moduladresse (höchstes Bit)
DIP 7	Adressbit 6	Moduladresse
DIP 8	Adressbit 5	Moduladresse
DIP 9	Adressbit 4	Moduladresse
DIP 10	Adressbit 3	Moduladresse
DIP 11	Adressbit 2	Moduladresse
DIP 12	Adressbit 1	Moduladresse (niedrigstes Bit)

DIP-Schalter DMX512-Betrieb

DMX-Betrieb mit Verzögerung (Oversampling der 8-Bit- auf 16-Bit-Werte)
Default 50ms, per Parametrierung einstellbar von 10ms bis 1s, sowie „Soft“

DMX 8-Bit = DIP 1 = ON, DIP 2 = OFF
DMX 16-Bit = DIP 1 = ON, DIP 2 = ON

Schalter	Funktion	Beschreibung
DIP 1	Protokoll 1	ON
DIP 2	Protokoll 2	OFF
DIP 3	Kanal Setup	Leistungsbegrenzung für Inbetriebnahme
DIP 4	Adressbit 9	DMX-Startadresse (höchstes Bit)
DIP 5	Adressbit 8	DMX-Startadresse
DIP 6	Adressbit 7	DMX-Startadresse
DIP 7	Adressbit 6	DMX-Startadresse
DIP 8	Adressbit 5	DMX-Startadresse
DIP 9	Adressbit 4	DMX-Startadresse
DIP 10	Adressbit 3	DMX-Startadresse
DIP 11	Adressbit 2	DMX-Startadresse
DIP 12	Adressbit 1	DMX-Startadresse (niedrigstes Bit)

Beispiel zur DMX-Adressen-Einstellung

	DIP-Schalter	Ausgabe
Adresse 0	xxx000000000	DMX-RDM-Betrieb
Adresse 1	xxx000000001	DMX-Kanal 1, 2, 3 und 4 (bei 4-Kanal 8-Bit)
Adresse 10	xxx000001010	DMX-Kanal 10, 11, 12 und 13 (bei 4-Kanal 8-Bit)
Adresse 127	xxx001111111	DMX-Kanal 127, 128, 129 und 130 (bei 4-Kanal 8-Bit)
Adresse 509	xxx111111101	DMX-Kanal 509, 510, 511 und 512 (bei 4-Kanal 8-Bit)

DIP-Schalter DALI-Betrieb

Schalter	Funktion	Beschreibung
DIP 1	Protokoll 1	OFF
DIP 2	Protokoll 2	ON
DIP 3	Kanal Setup	Leistungsbegrenzung für Inbetriebnahme
DIP 4	Adressbit 9	Reserve
DIP 5	Adressbit 8	Reserve
DIP 6	Adressbit 7	Reserve
DIP 7	Adressbit 6	Reserve
DIP 8	Adressbit 5	Reserve
DIP 9	Adressbit 4	Reserve
DIP 10	Adressbit 3	Reserve
DIP 11	Adressbit 2	Reserve
DIP 12	Adressbit 1	Reserve

10. Technische Daten

Typ	LED-04B-ANA-V2
Artikel-Nr.	80028310
Betriebsspannung	24V bis 56V DC für die Versorgung der LEDs je nach Type
Havarie-Eingang	24V bis 56V DC
LED-Flussspannung	12V bis 54V (abhängig vom Spannungsabfall der Leitung); die LED-Flussspannung muss inkl. dem Spannungsabfall der Leitung 2V kleiner sein als die Versorgungsspannung!
Absicherung	max. 16A bei Umax 56V DC
Stromaufnahme	max. 1550mA pro LED-Kreis
Ausgänge	4 x Konstantstrom, Kanäle koppelbar, im Werk separat einstellbar mit je 250mA bis 1550mA (bitte bei Bestellung den gewünschten Stromwert für jeden Kreis angeben)
Verlustleistung	Leerlauf: 0,162W / Kanal Voll-Last und ungünstigste Bedingungen: 2,5W / Kanal
BUS-Ansteuerung	ISYGLT / DMX512 8/16-Bit, DMX-RDM, DALI
Leitungslänge Speisung zu LED-Dimmer	max. 20m (zur Querschnittsberechnung der Leitung max. zulässigen Spannungsabfall beachten)
Leitungslänge LED-Dimmer bis zur letzten LED	max. 50m
Dimmschritte 0-100%	524.288
Dimmauflösung	19 Bit
Subnet (RS-485)	max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden
Abmessungen	BxHxT 106x90x61mm REG (6 TE)
Gewicht	250g
Anschluss	Schraubklemmen 2,5mm ²
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C
Lagertemperatur	-25°C bis +70°C
Luftfeuchte	0...85 % r.F. nicht kondensierend
Schutzart	IP 20
CE-Zeichen	ja


10.1. Anschlussbelegung

D+	DALI +
D+	DALI +
D-	DALI -
D-	DALI -

A	Subnet (BUS A, RS-485) ISYGLT oder DMX
B	Subnet (BUS B, RS-485) ISYGLT oder DMX
GND	GND RS-485
T+	Reserve
T-	Reserve
U-	Betriebsspannungseingang - für LED-Dimmer
U+	Betriebsspannungseingang + für LED-Dimmer


E	Eingang für Notbetrieb - (U+ geschaltet)
L1+	+ für LED Kanal 1
L1-	- für LED Kanal 1
L2+	+ für LED Kanal 2
L2-	- für LED Kanal 2
L3+	+ für LED Kanal 3
L3-	- für LED Kanal 3
L4+	+ für LED Kanal 4
L4-	- für LED Kanal 4

Ansicht

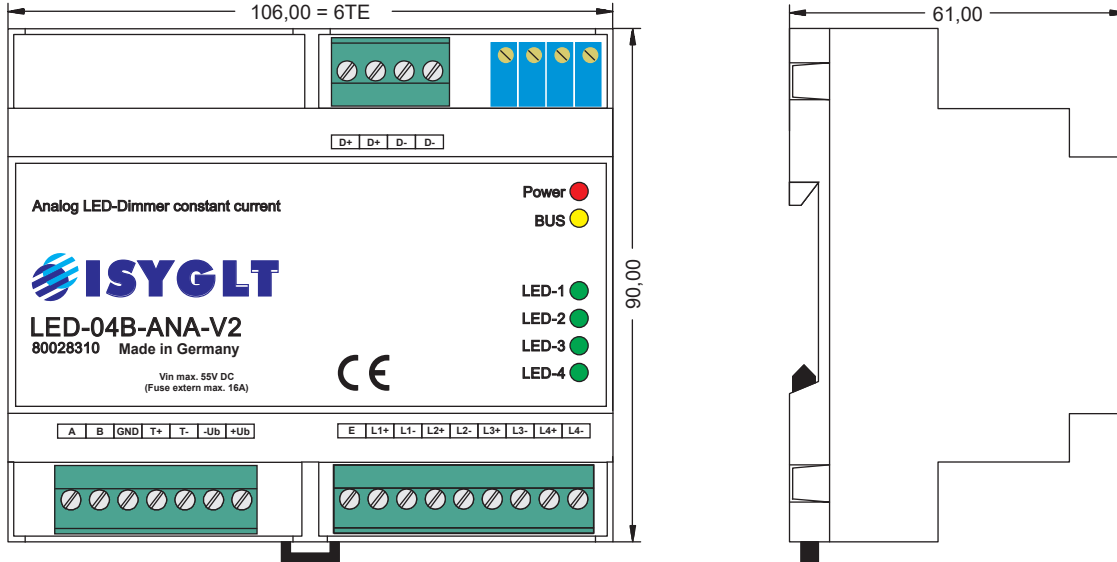


11. Schaltplan

ISYGLT-Betrieb

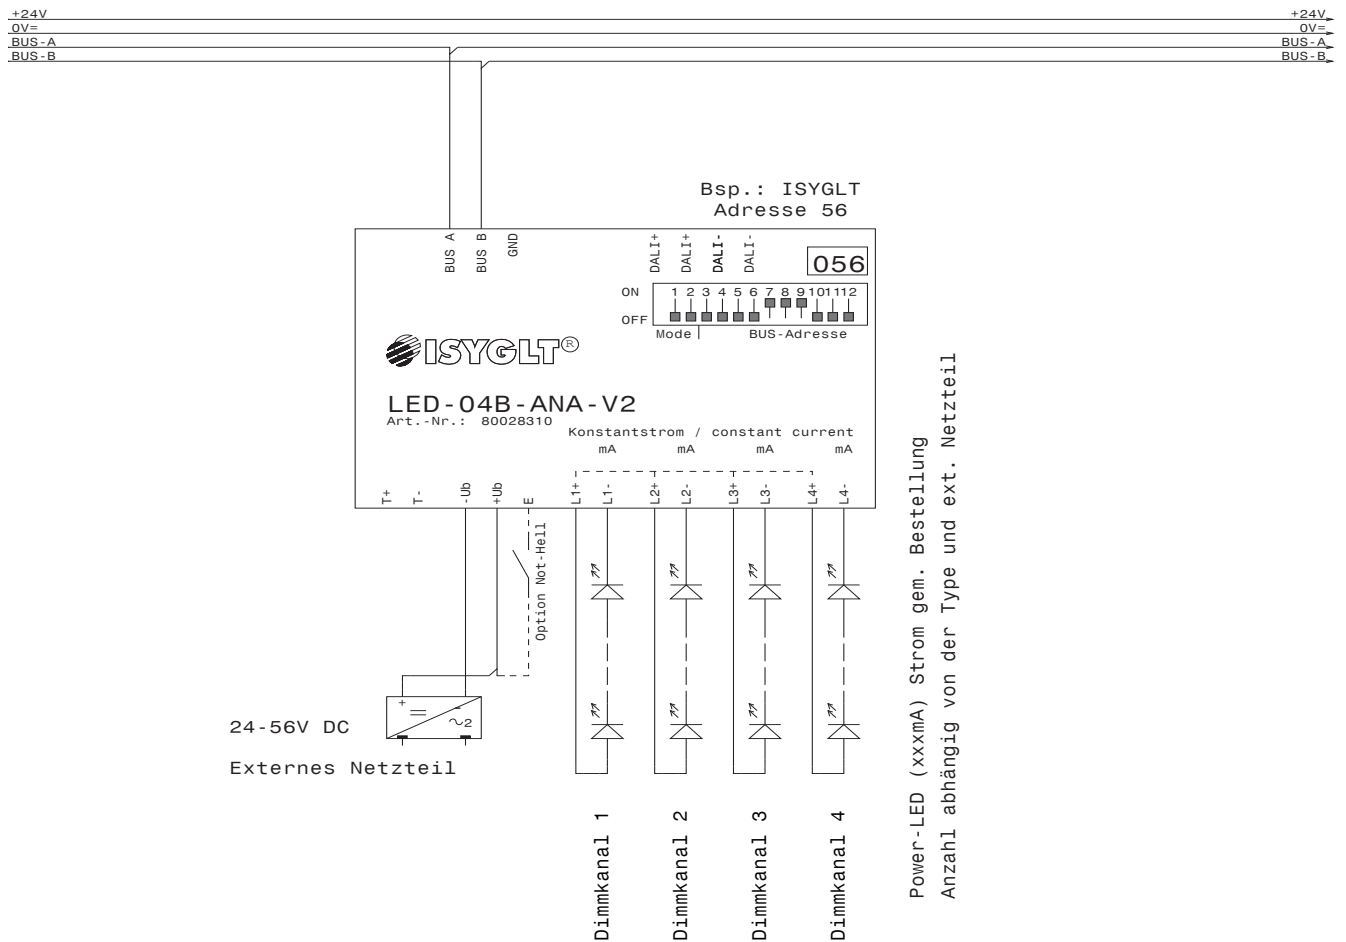

DMX-Betrieb

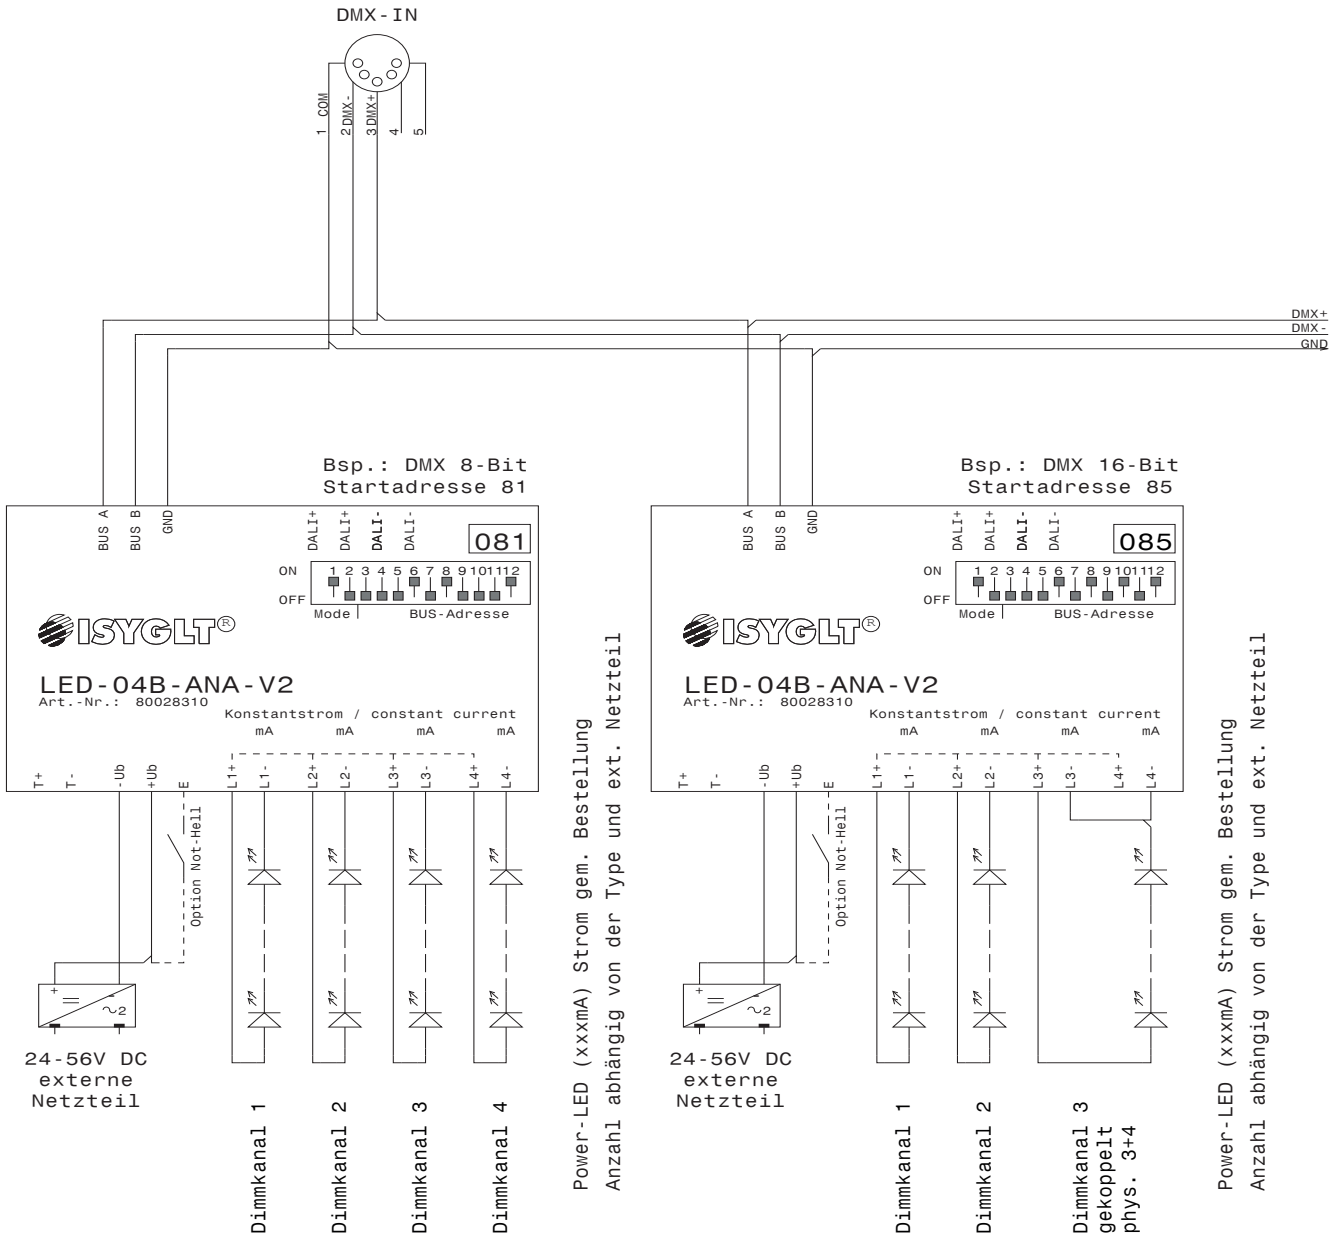

DALI-Betrieb

